



Media Tensión
166x116x90 Banqueta

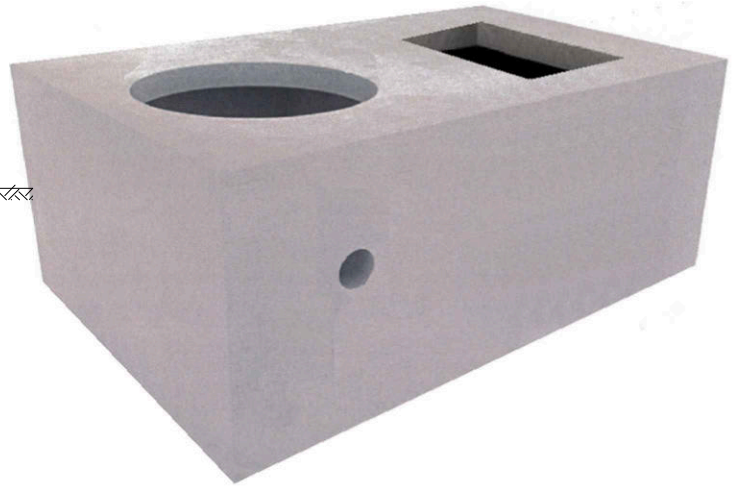


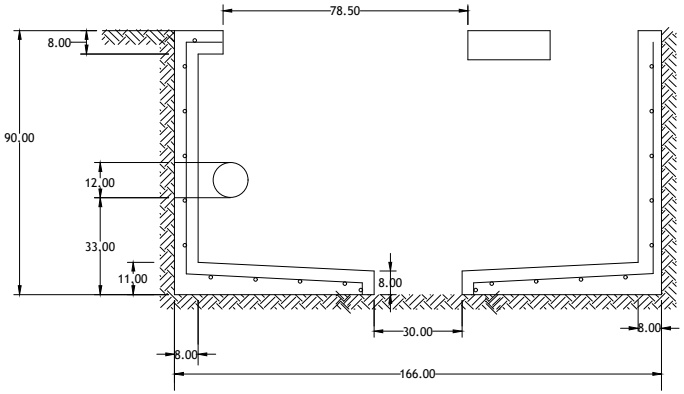

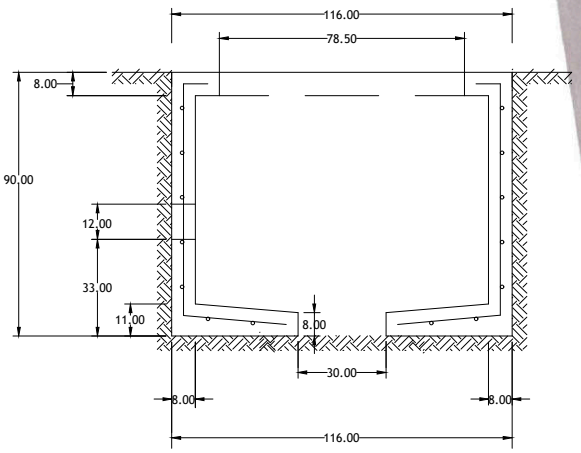


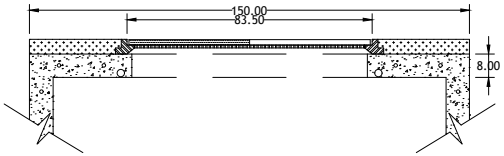

DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA

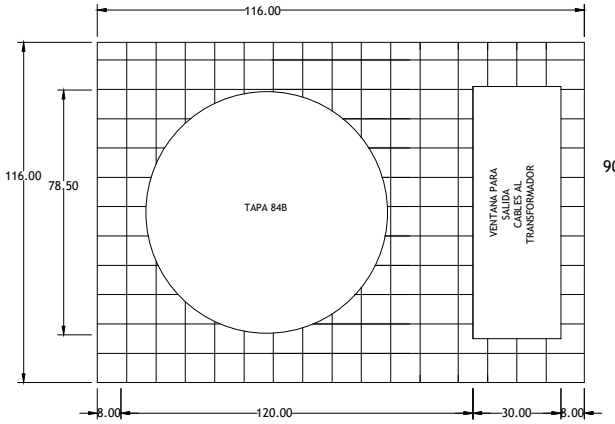

PLANTA BASE PARA TRANSFORMADOR
Y REGISTRO TIPO 3 EN BANQUETA

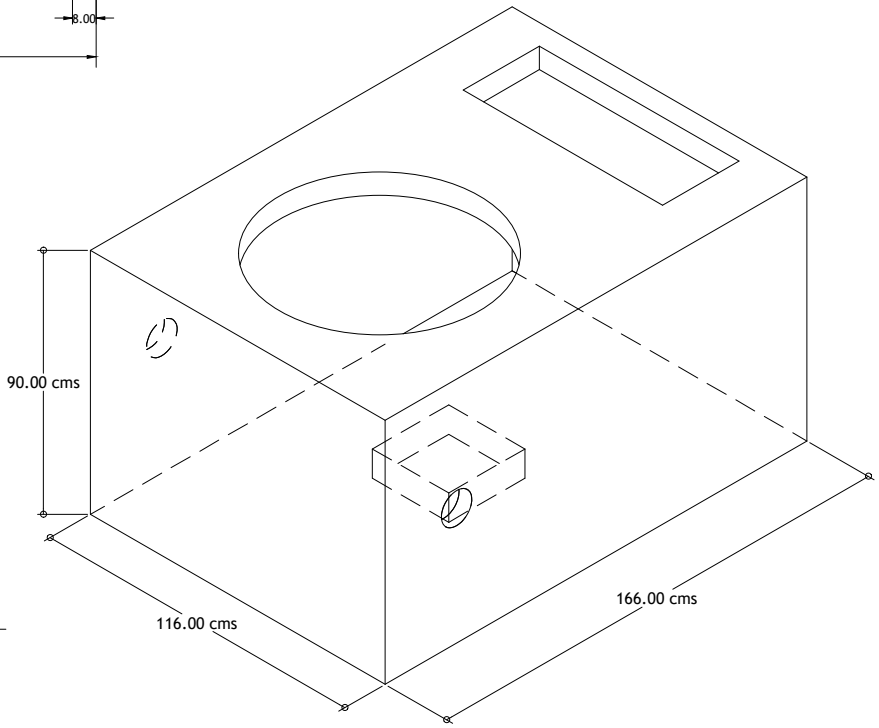

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE — BTMRMTB3

EN BANQUETA

BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO
CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos