



Media Tensión
176x155x90 Banqueta

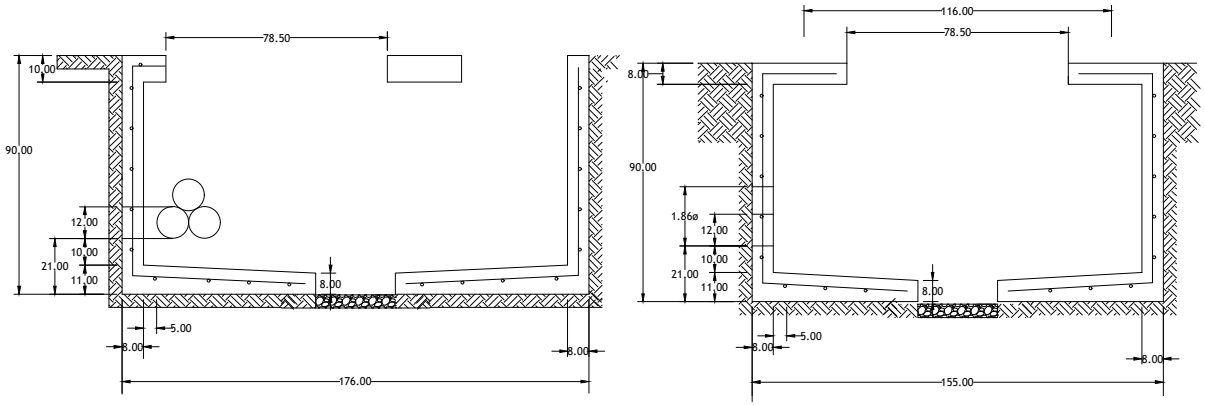


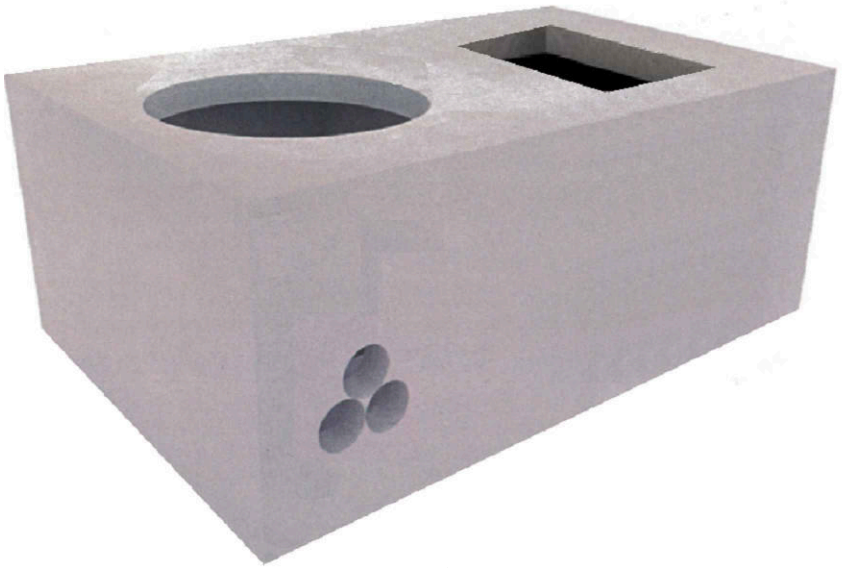

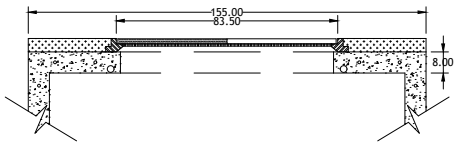

DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA

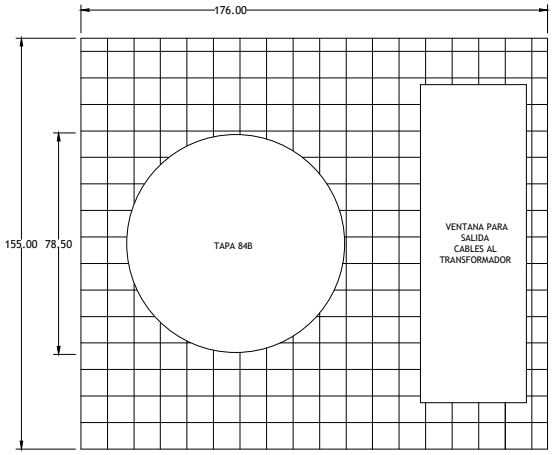

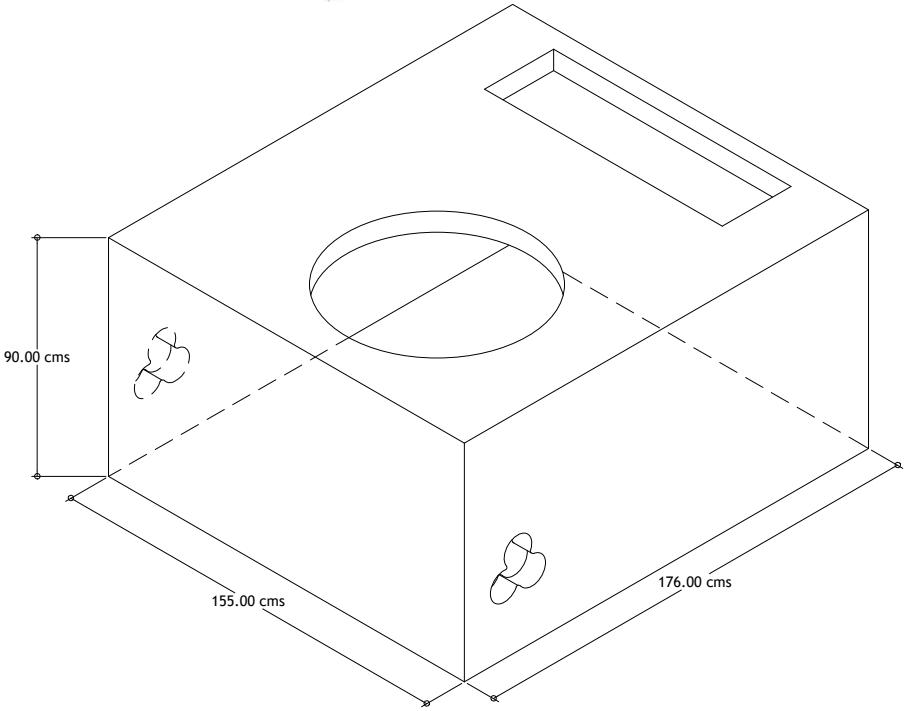

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE — BTTRMTB4

EN BANQUETA

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos