


Vista en planta

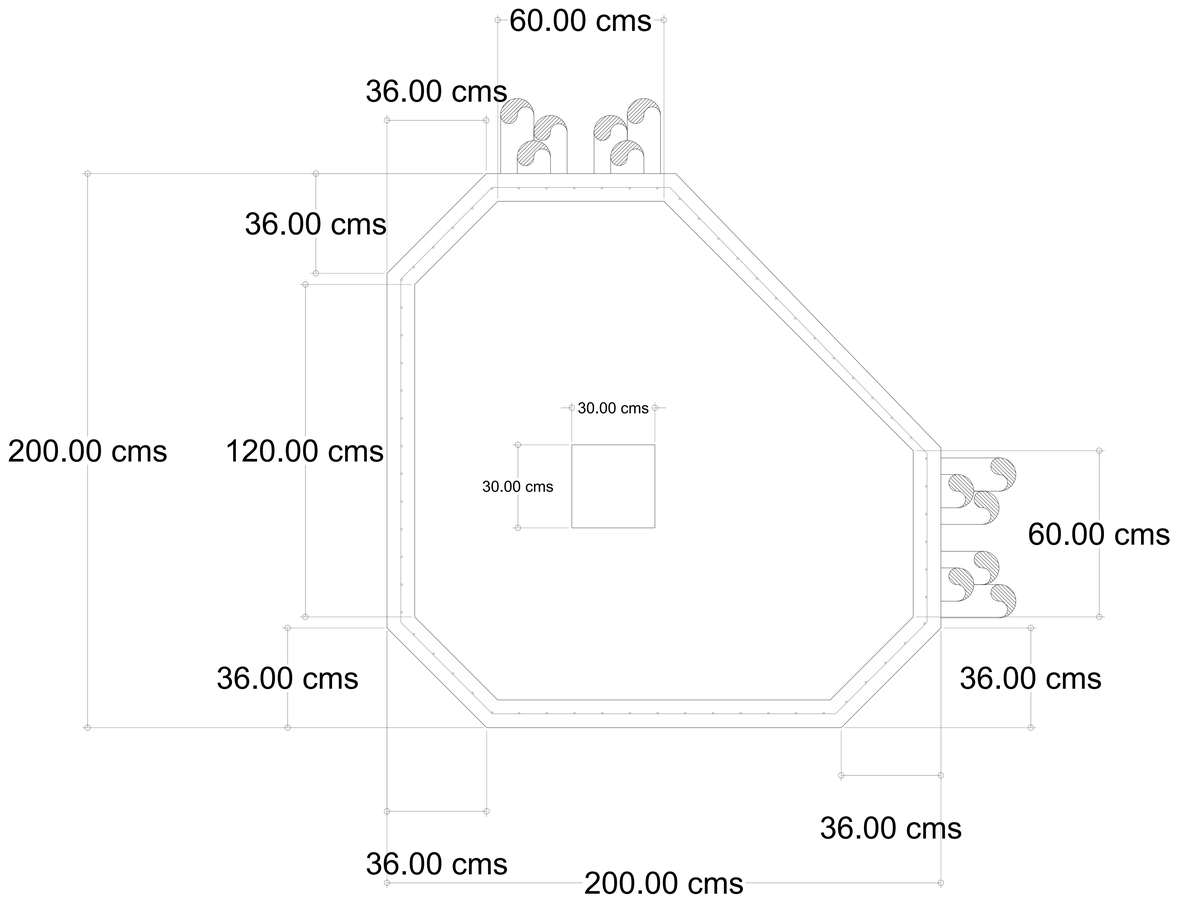

Vista en Isometrico

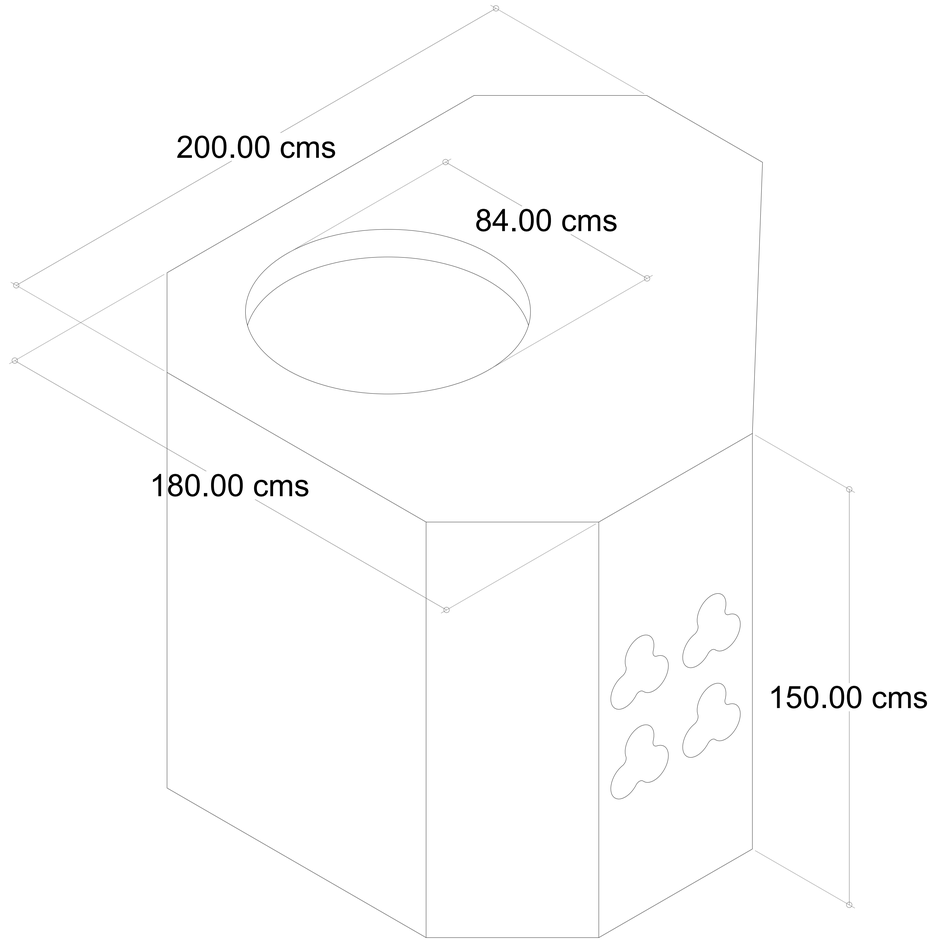

Vista Corte A-A'

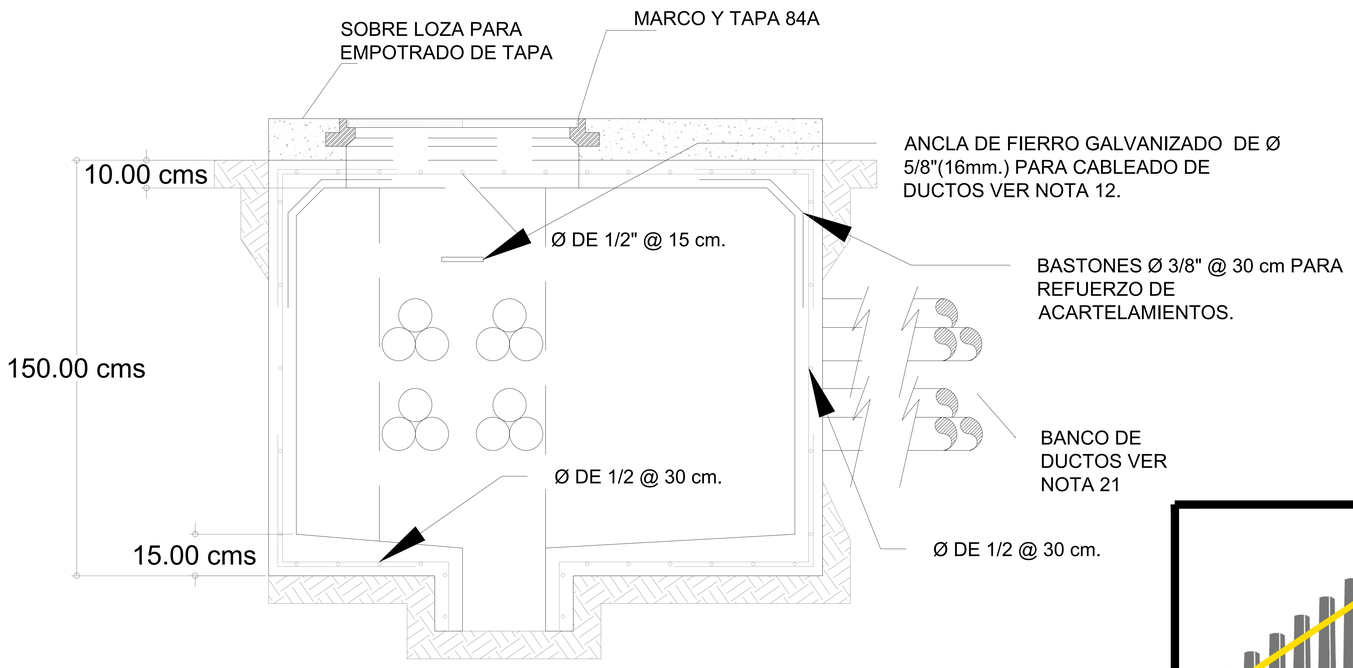

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE - PVMTAL (2008)

Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo "L"

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos