


Vista en planta

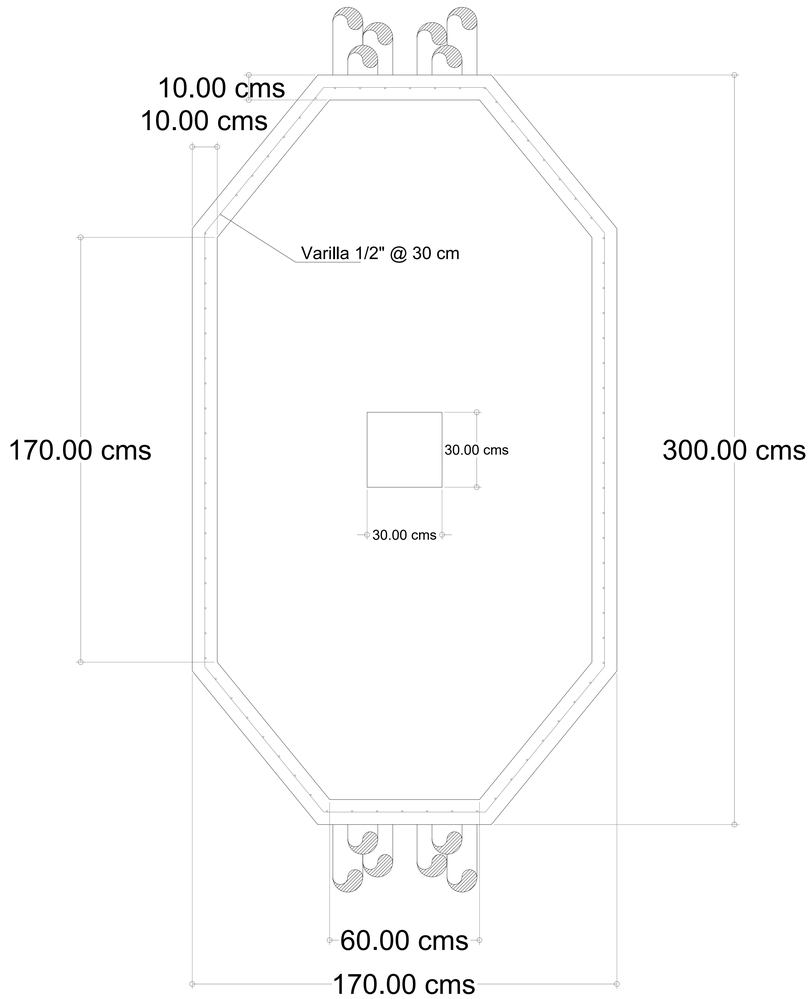

Vista en Isometrico

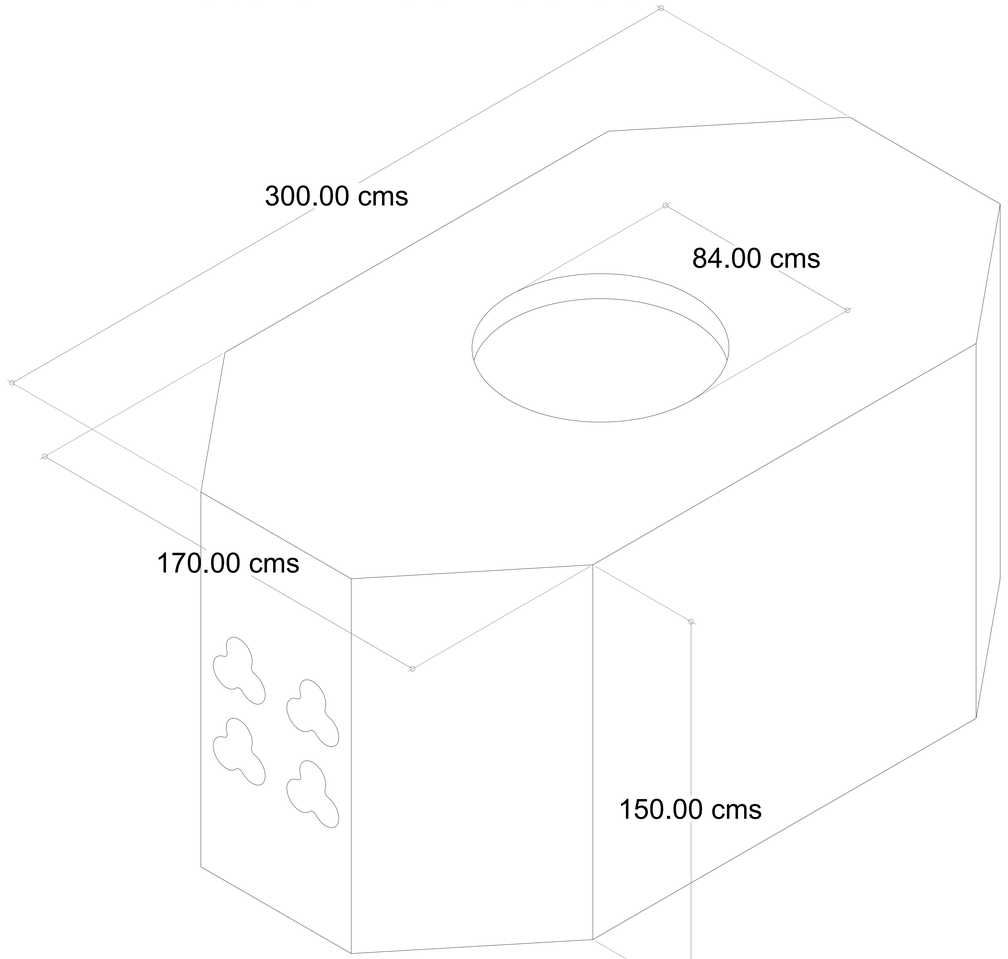

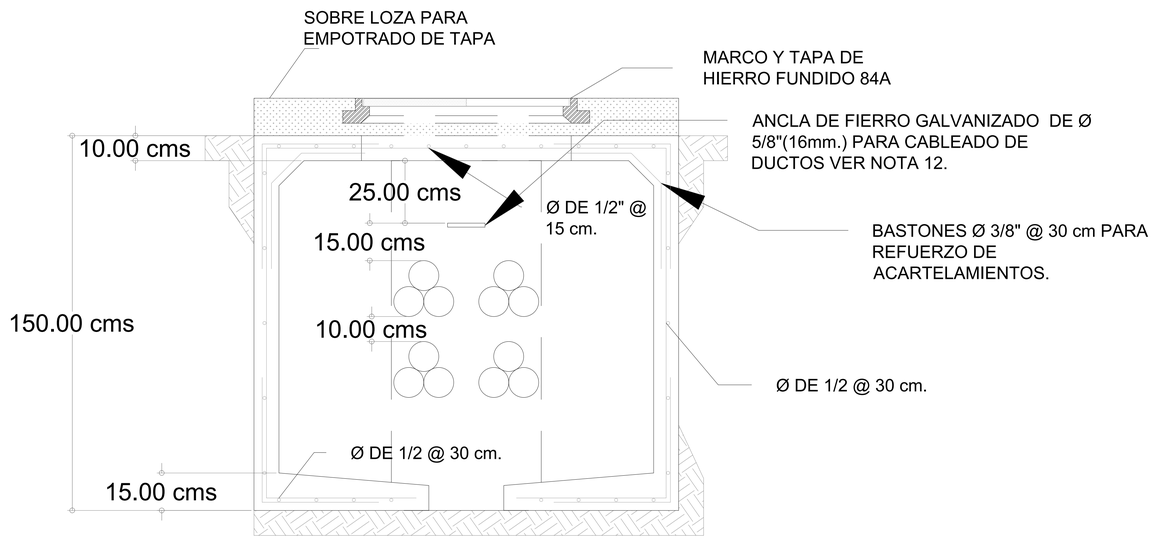

ELEVACION REFUERZO SECCION A-A'

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE - PVMTAP (2008)

Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo "P"

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos