


Vista en planta

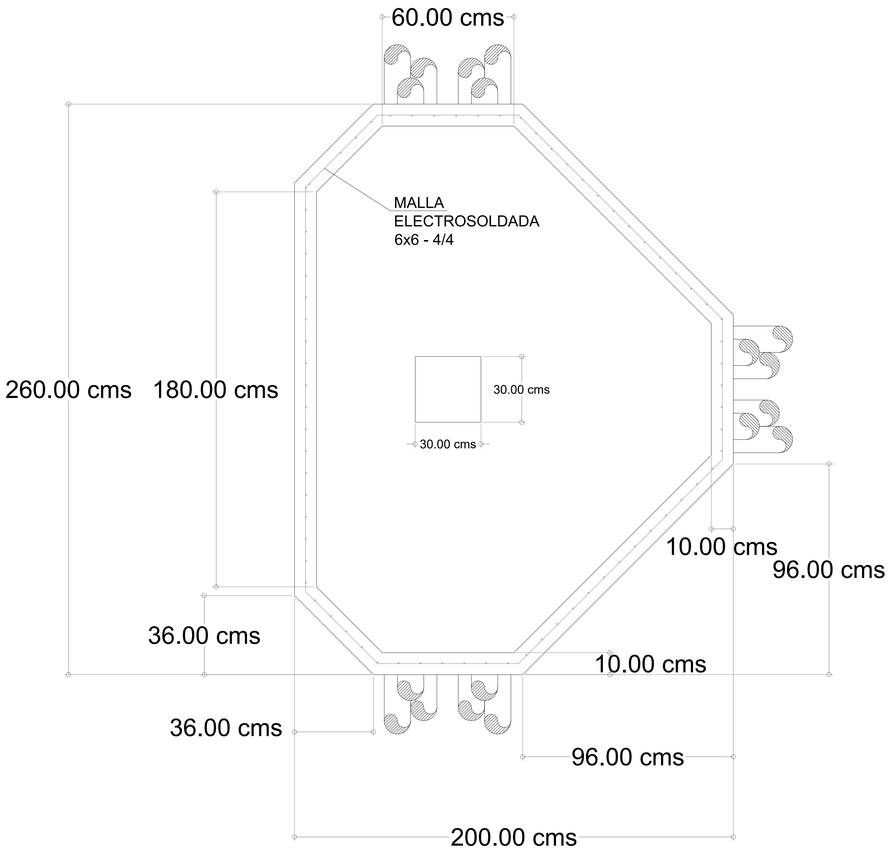

Vista en Isometrico

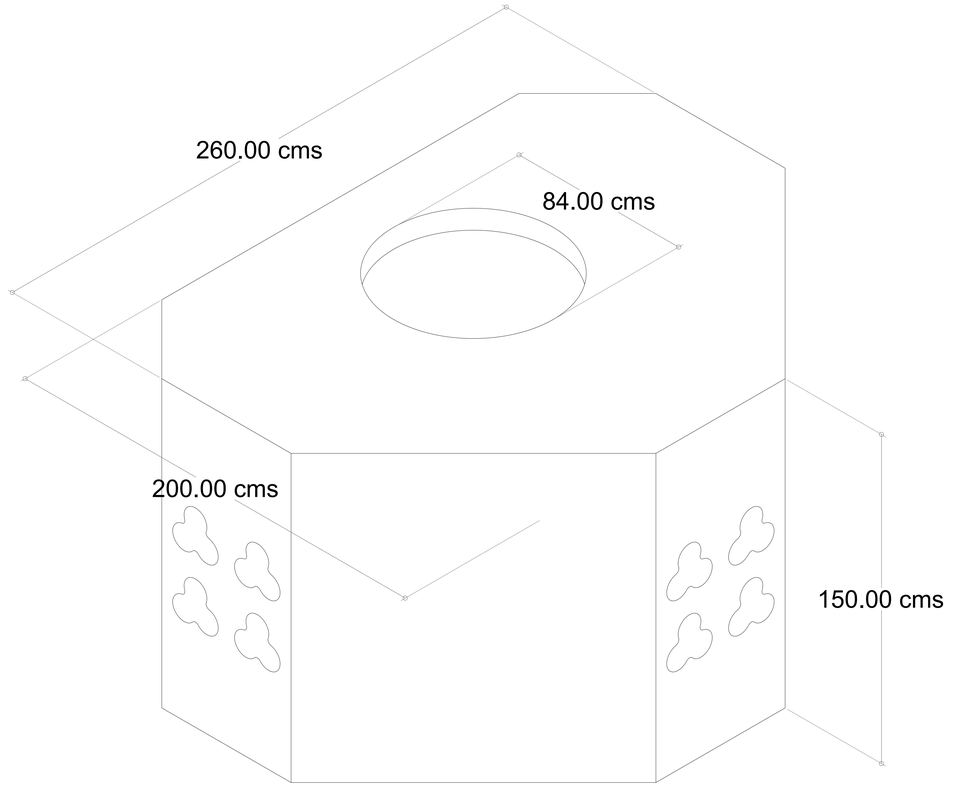

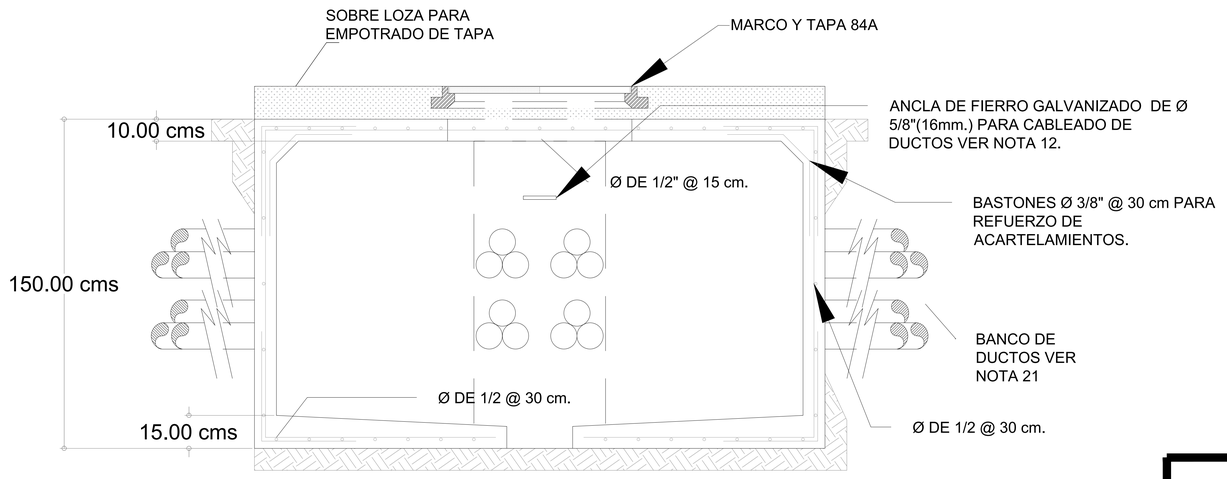

Vista Corte A-A'

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE - PVMTAT (2008)

Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo "T"

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos