


Vista en planta

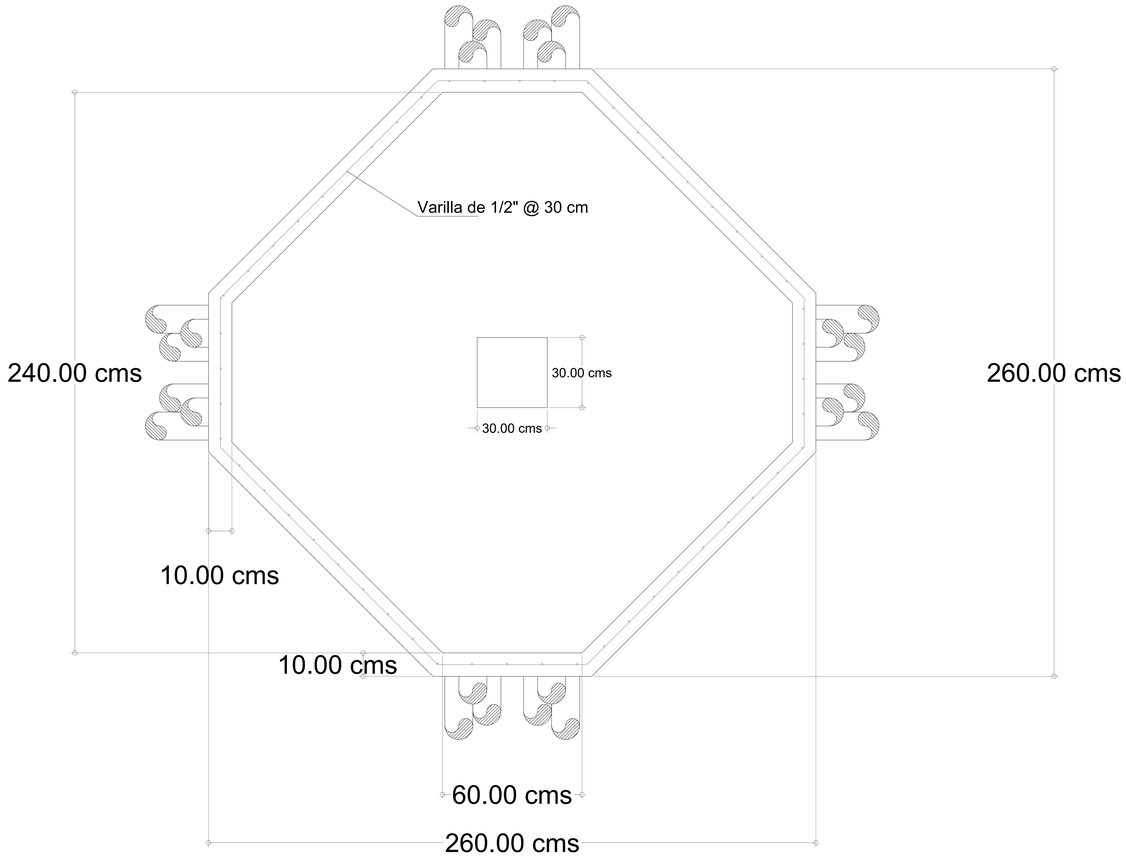

Vista en Isometrico

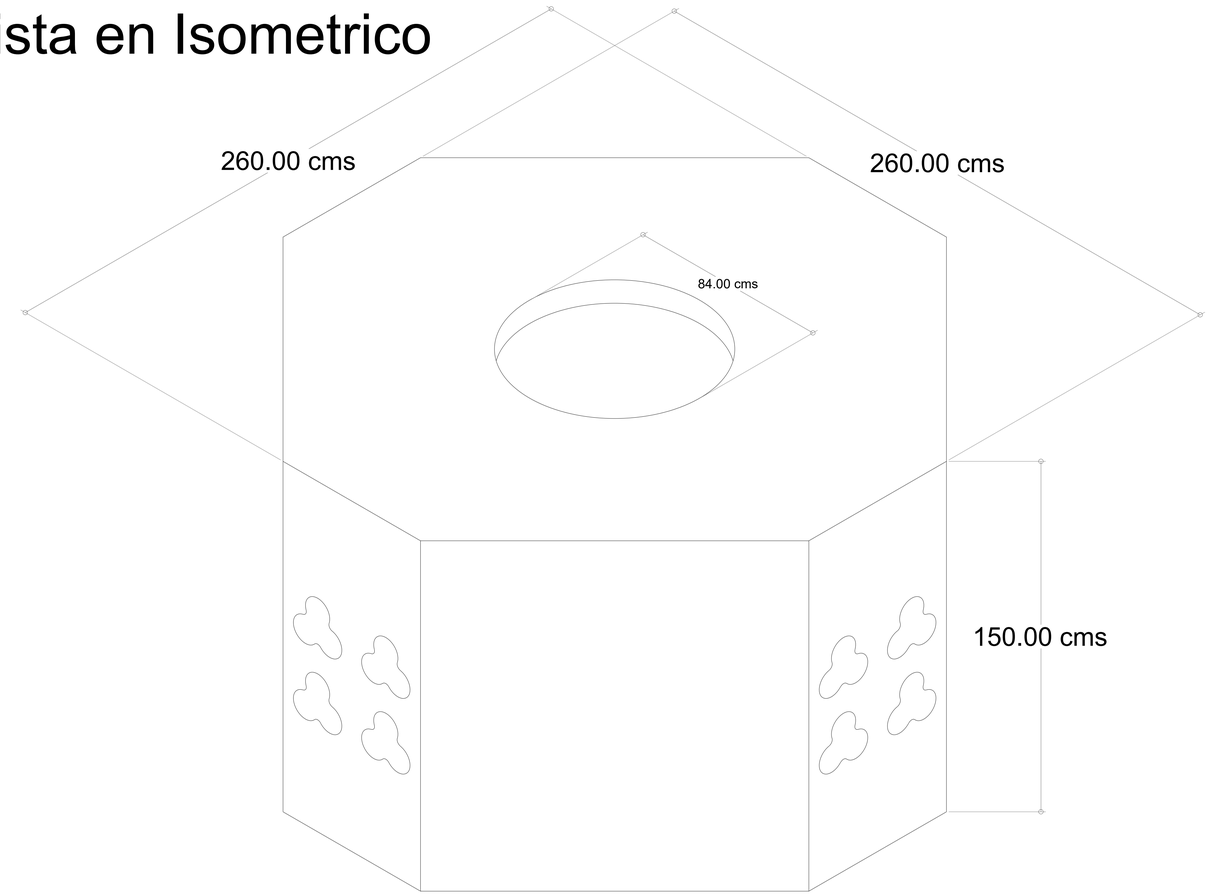

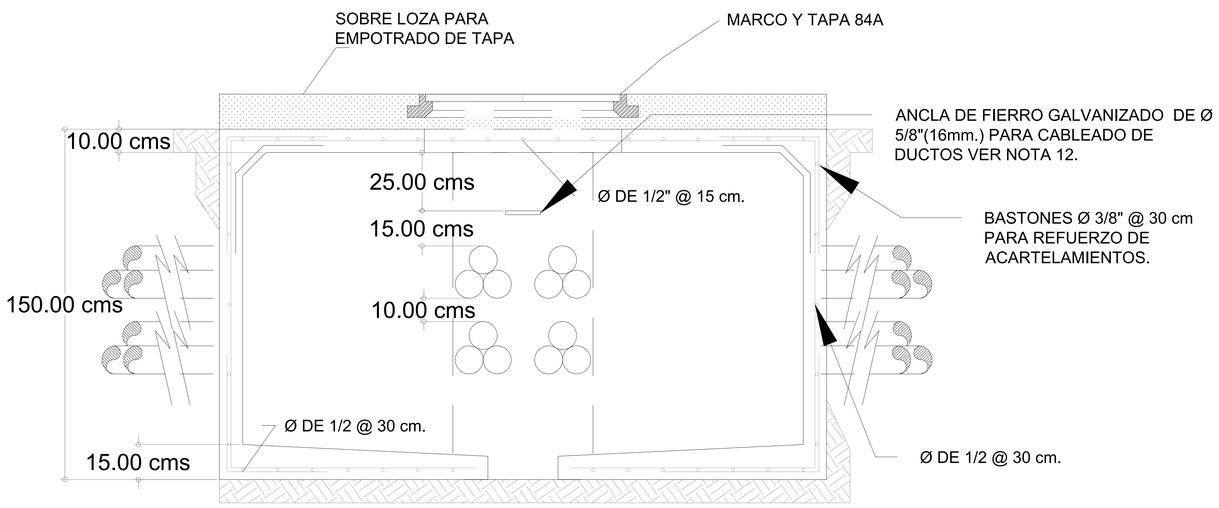

ELEVACIÓN REFUERZO SECCIÓN A-A'

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE - PVMTAX (2008)

Pozo de visita para media tensión en arroyo tipo "X"

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos