


Vista en planta

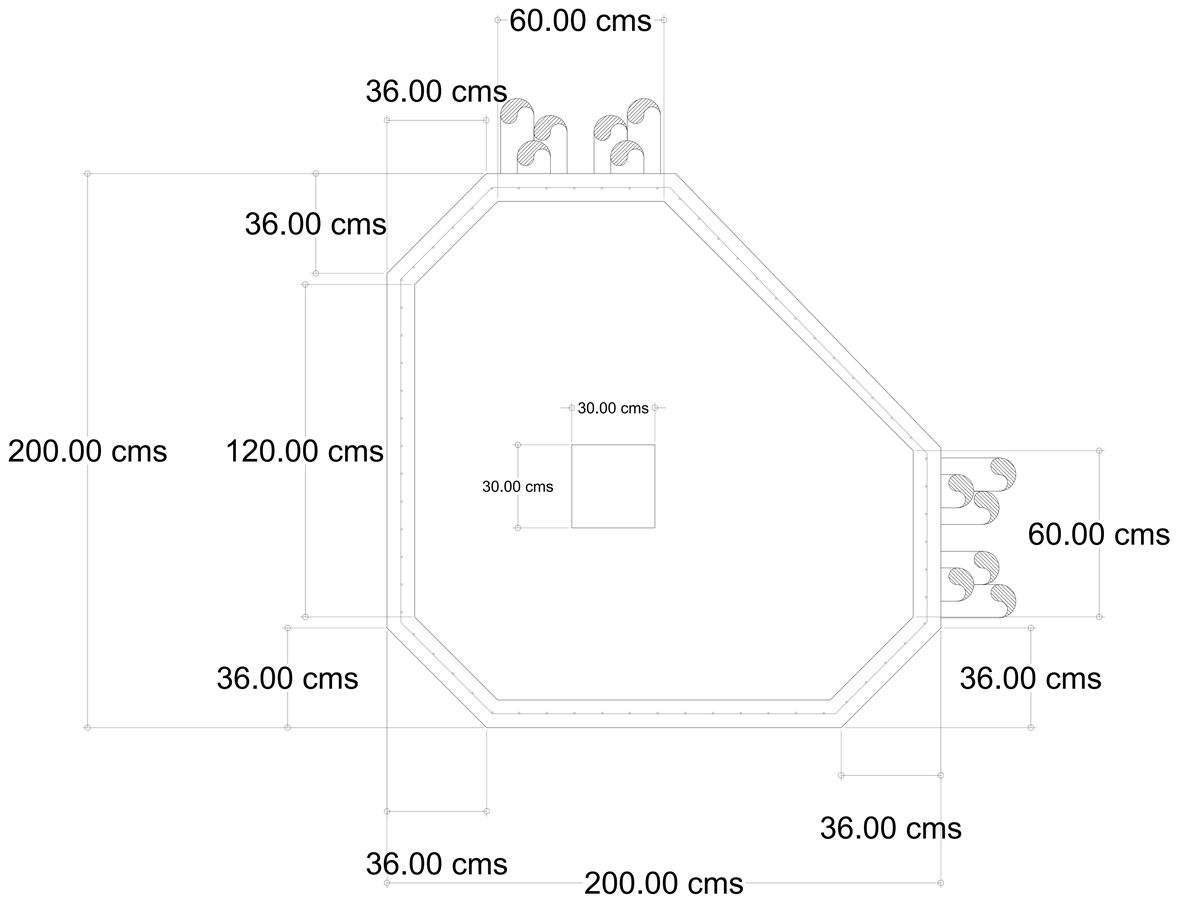

Vista en Isometrico

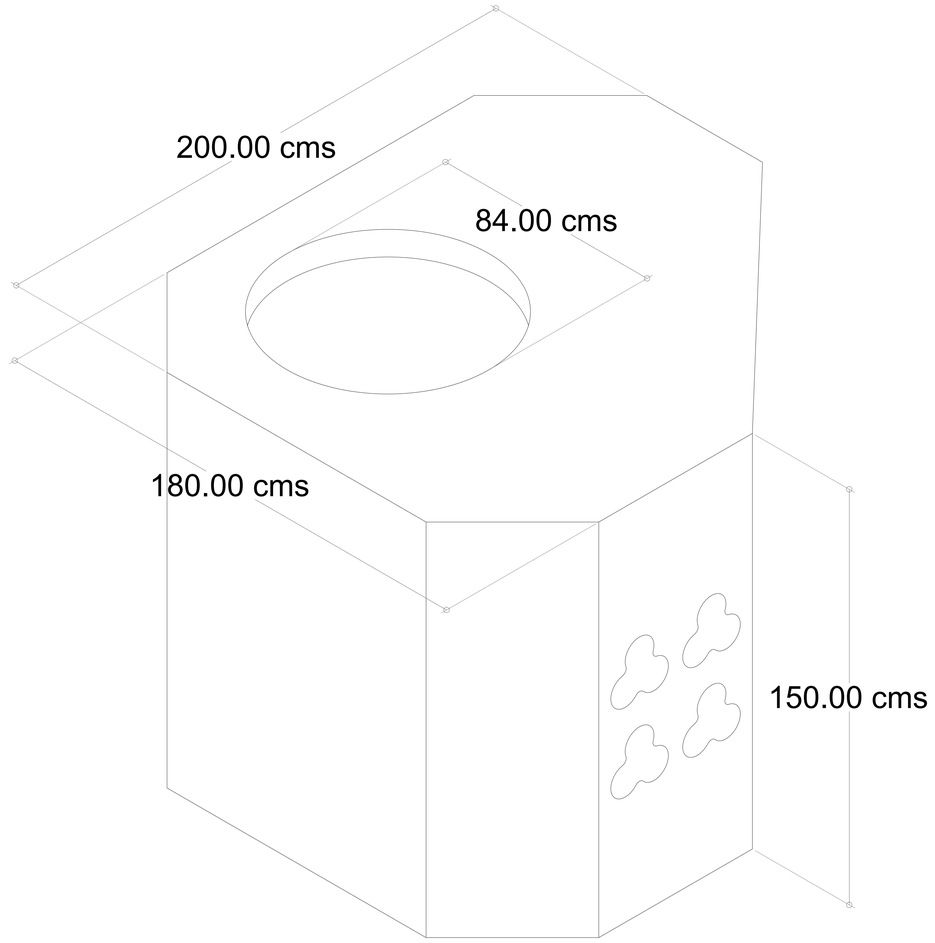

Vista Corte A-A'

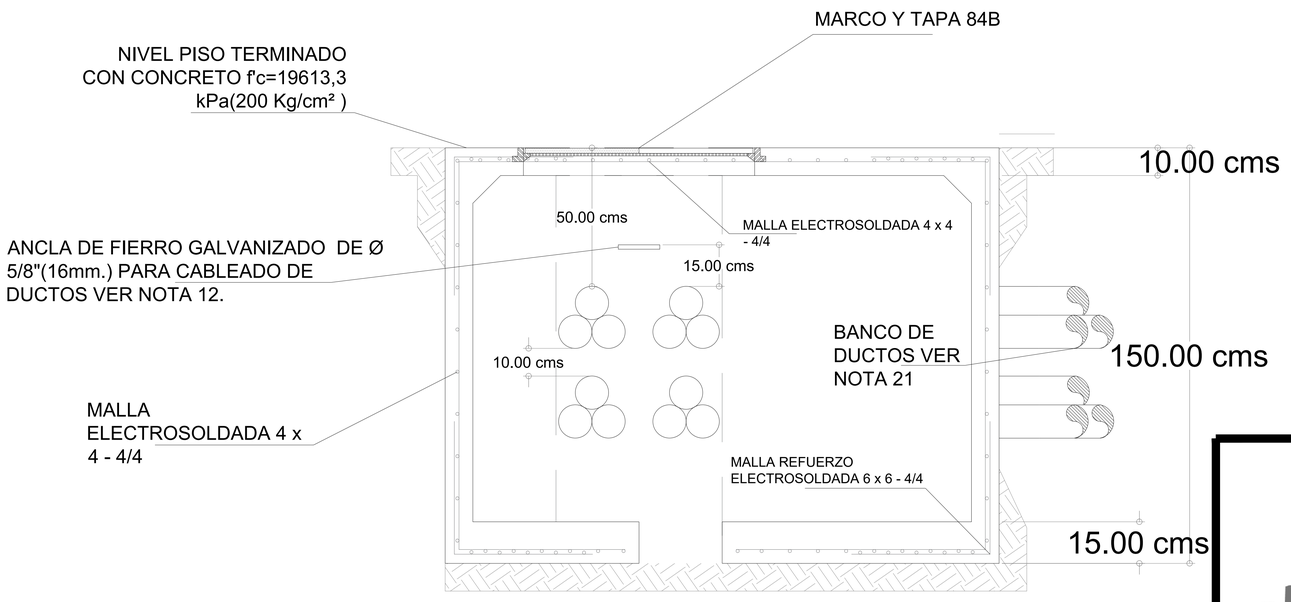

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

CFE - PVMTBL (2008)

Pozo de visita para media tensión en banqueta tipo "L"

CFE norma Distribución-Construcción de Sistemas subterráneos